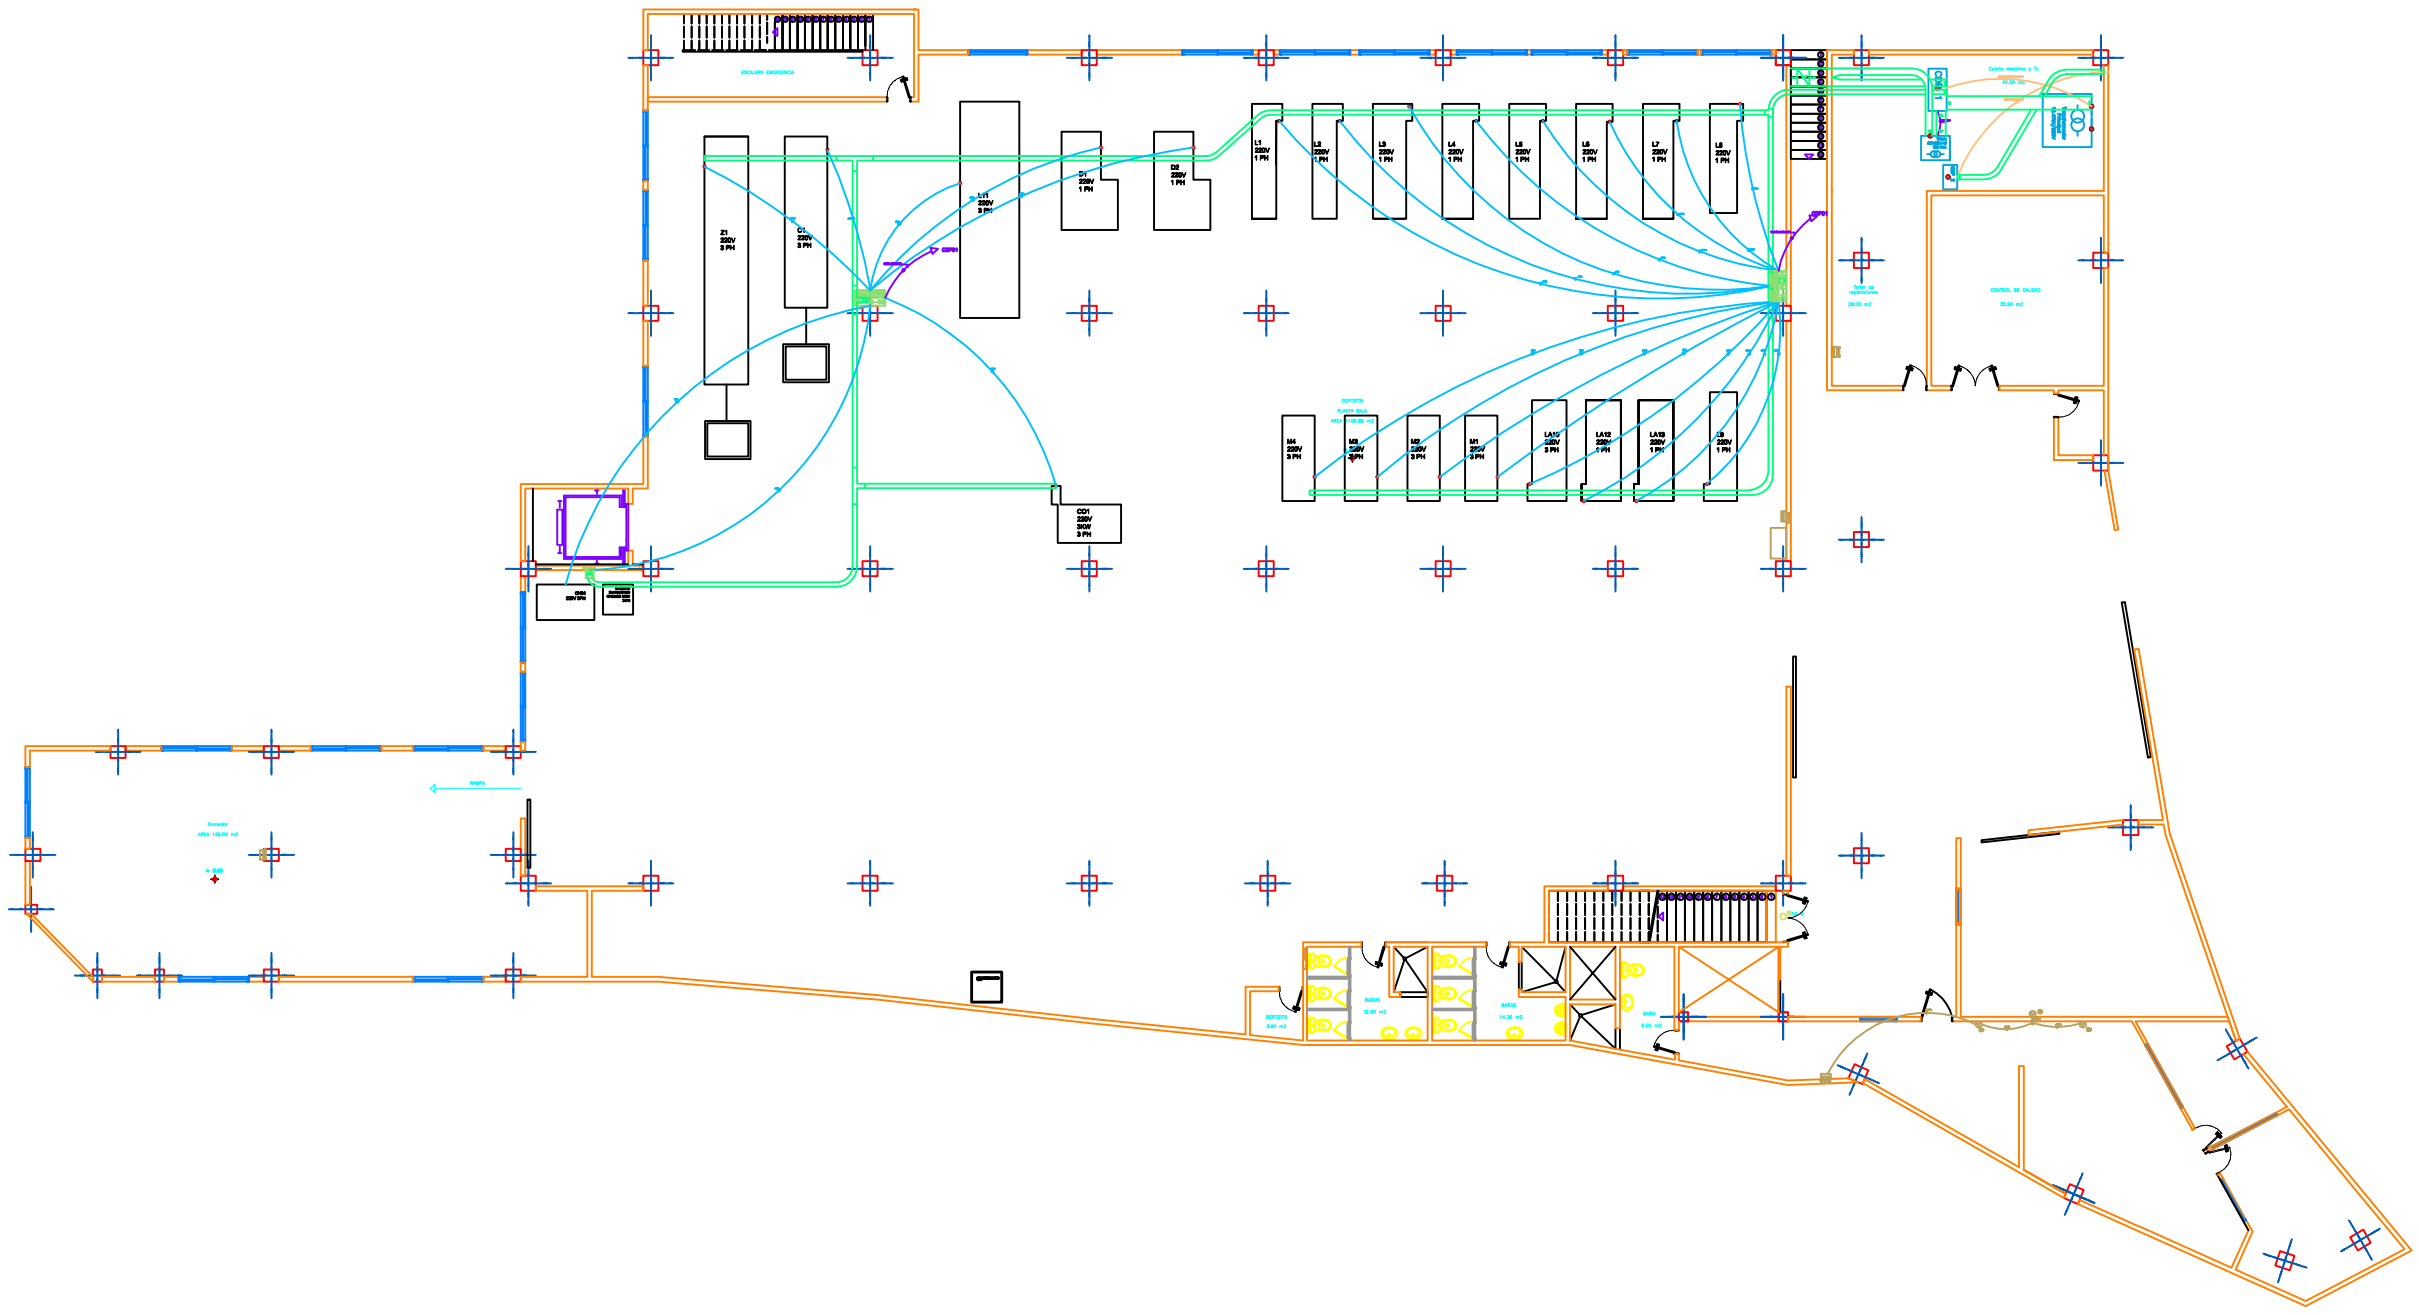

Polimallas C.A.

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Trabajo Especial de Grado

"Proyecto de las instalaciones eléctricas para la nueva sede de Polimallas C.A."

Tutor Académico: Alexander Cepeda

Tutor Industrial: Diego Castro

	Columnas
	Ascensor
	Bomba de agua
	Columna doble T
	Puerta peatonal
	Entrada de alimentación eléctrica de la máquina
	Transformador Principal
	Transformador elevador
	Tramo de cambio de nivel de a mts - b mts

Realizado por: Simón Saade

Plano de distribución eléctrica de fuerza pam el área de planta baja

UBICACIÓN
Sector el Prado, Carrizal Edo. Miranda - Venezuela

La simbologia se encuentra indicada de acuerdo a las siguientes normas, salvo a lo que se indique en la leyenda

Norma COVENIN 391-74 Simbolos gráficos aplicados a sistemas de potencia.

Norma COVENIN 398-84 Simbolos gráficos para instalaciones eléctricas en inmuebles.

El diametro de las tuberias esta indicado en los planos eléctricos

Los radios de curvatura y dobleces se encuentran especificados enla Tabla 2 del Codigo Electrico Nacional, FONDONORMA 200-2009

La altura de los tubos, cajatines y cajas de paso se encuentra especificados en los planos eléctricos mientras que las tuberias, cajetines y cajas de paso de los circuitos ramales de iluminación se encuentran al ras del techo

Galpón Carrizal

IE-03

Todas las dimensiones en este plano estan en metros a no ser que se indique una unidad diferente

ESCALA 1:250

ARCHIVO ELECTRONICO
DILTON CARRIDO & TSU.: PLANO DIBUJRIN_A.D.U. 1. PLANO ELECTRIC DILDWG

FECHA DE IMPRESION 6/3/2017